

АКТ № 279-10/05-25-УУТЭ/647В 13.08.2025 г.
проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
(периодическая / внеплановая)

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя
 (потребителя (далее – УУТЭ): ООО «МОСТ-2002»

ЦТП/ИТП № 20-02-0209/067

По адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, 9.75 к.4

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
 установлено: соответствие / не соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

☐ Решение принято на основании анализа предоставленной технической документации, без выхода на объект.
☒ Решение принято на основании проведенной проверки.

На основании изложенного УУТЭ допускается (не допускается) в дальнейшую эксплуатацию

с «13» августа 2025 г. по «14» мая 2028 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент проверки	Место установки	№ пломбы	Дата очередной проверки
		<u>ТС</u>			
<u>ВЧ.Т</u>	<u>30645</u>	<u>Q-104821 Гкал</u>	<u>ЦББ</u>	<u>21347491</u>	<u>19.05.2028</u>
<u>ППР-80</u>	<u>22520</u>	<u>И1-304442,2 Т</u>	<u>Подогреший тр-г</u>	<u>21347492</u>	<u>19.05.2028</u>
<u>ППР-80</u>	<u>3608</u>	<u>И2-303165,0 Т</u>	<u>Обратный тр-г</u>	<u>21347493</u>	<u>19.05.2028</u>
<u>КТНТР-01</u>	<u>11624</u>	<u>Тнар-67933,6 час</u>	<u>Подогреший тр-г</u>	<u>21347432</u>	<u>14.05.2028</u>
<u>КТНТР-01</u>	<u>11624 А</u>	<u>Внуг-125,4 м³</u>	<u>Обратный тр-г</u>	<u>21347433</u>	<u>14.05.2028</u>
<u>ИТВД-1</u>	<u>20041533</u>		<u>Подг. тр-г</u>	<u>9138442</u>	<u>03.05.2029</u>
			<u>Кор. кат. присоед</u>	<u>9138443</u>	

Архив показаний за предыдущий период: снят ☒, не снят ☐.

Возможно определить период неисправности УУТЭ по показаниям архива: да ☐, нет ☒.

Период неисправности согласно снятому архиву с « » по « »

Схема учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя (пример).

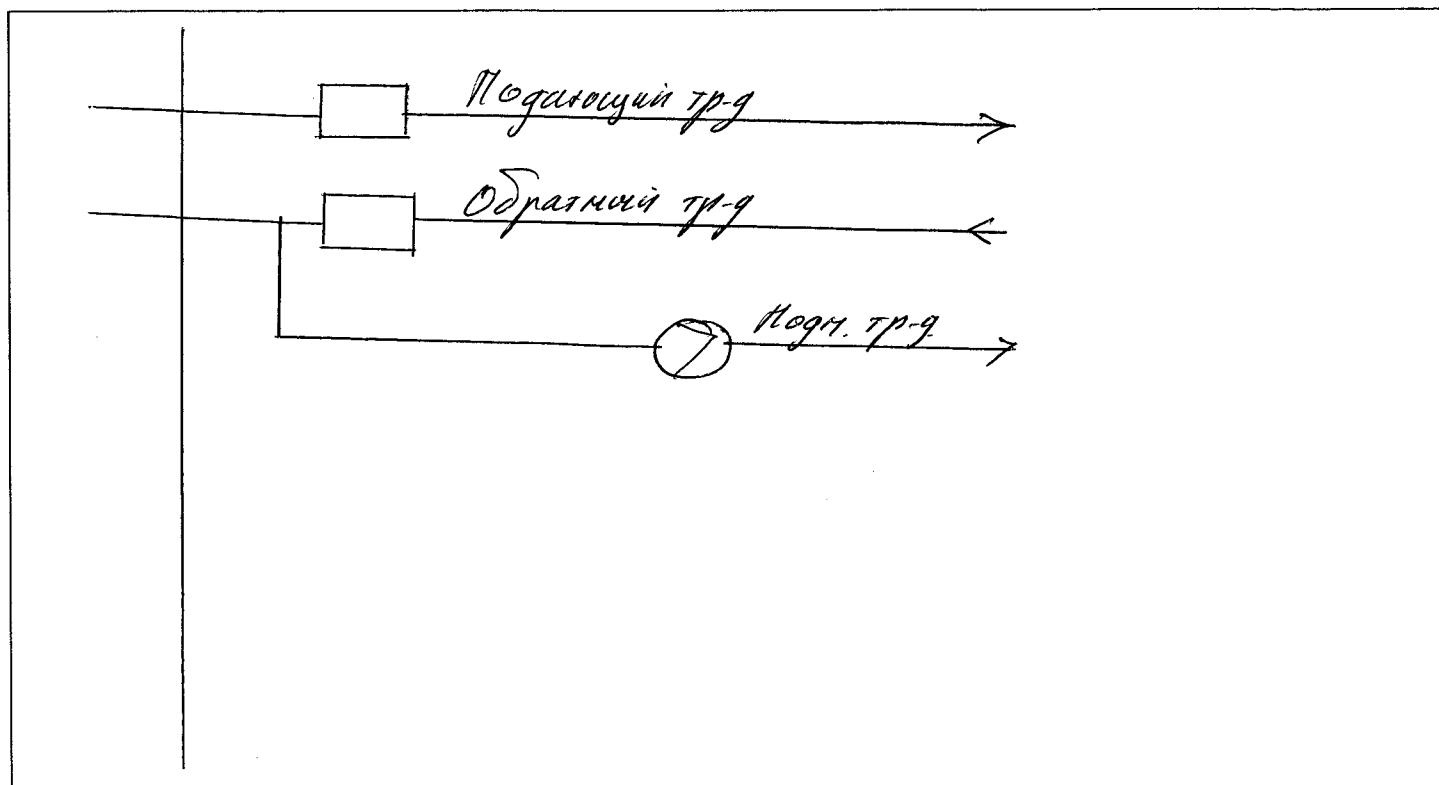

Замечания:

Рекомендация: _____

Представитель энергоснабжающей организации:

Ст. Инспектор отдела КиУЭ по ЮВАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов
Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Денисов А.С. тел. 8(495)587-59-05 (доб.36-08)

(контактные данные: должность, ФИО, номер телефона)

подпись

Ответственный представитель потребителя:

Гл. инженер Костеренко С.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

М.П.

Приложение к Акту № 249 -10/05-25- УУТЭ/УУГВ

Заключение об осмотре УУТЭ/УУГВ, расположенном по адресу:
Рязанский пр-т 9. 45, к. 4 **по системе(ам)** *ТС*

1. Причина проведения проверки:			
1.1	☒ по инициативе потребителя/ владельца узла учета ☐ по инициативе ПАО «МОЭК»	☐ После ремонта ☐ После поверки ☒ Проверка корректности показаний УУТЭ/УУГВ ☐ Проверка корректности схемы учета ресурсов	п.п. 73, 83, 91 ПП РФ № 1034 от 18.11.2013 п.34 ПП РФ №776 от 04.09.2013
1.2	Наличие отклонений температуры теплоносителя/горячей воды от расчетных значений	☐ Да ☒ Нет ☐ Нет данных	$T_{1\text{график}} - T_{2\text{график}} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$ $T_{1\text{факт}} - T_{2\text{факт}} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$ ТГВС меньше 60 $^{\circ}\text{C}$ (жалоба)
1.3	Наличие превышения/ завышения потребления ТЭ/ГВС объекта от нормы	☐ Да ☒ Нет ☐ Нет данных	Месяц: _____ Норма: _____ Факт: _____ Превыш./Заниж. _____ %
2. Техническая документация УУТЭ/УУГВ:			
2.1	Наличие согласованного проекта на УУТЭ/УУГВ	☒ В наличии (бумажный) ☐ В наличии (эл.формат) ☐ Отсутствует	п. 64 ПП РФ № 1034 от 18.11.2013 п. 35 ПП РФ №776 от 04.09.2013
2.2	Наличие паспортов на УУТЭ/УУГВ:	☒ В наличии ☐ Не на все элементы ☐ Отсутствует	п. 64 ПП РФ № 1034 от 18.11.2013 п. 35 ПП РФ №776 от 04.09.2013
2.3	Наличие действующих свидетельств о поверке на составляющие УУТЭ и(или) УУГВ	☒ В наличии (бумажный) ☐ В наличии (ФГИС) ☐ Отсутствует	п. 64 ПП РФ № 1034 от 18.11.2013 п. 35 ПП РФ №776 от 04.09.2013
2.4	Наличие ведомости УУТЭ/УУГВ. Время наработки в соответствии с законодательством РФ.	☒ В наличии ☐ Отсутствует	п. 64 ПП РФ № 1034 от 18.11.2013 п. 39 ПП РФ №776 от 04.09.2013
3. Соответствие монтажа/поверка/ неисправности в работе УУТЭ/УУГВ:			
3.1	Наличие врезок в трубопроводы в границах УУТЭ/УУГВ, не предусмотренных проектом узла учета	☐ да ☒ нет	п.п. 66а, 46, 75д ПП РФ №1034 от 18.11.2013, п.п. 49е ПП РФ №776 от 04.09.2013

3.2	Соответствие монтажа составных частей узла учета проектной документации	☒ Корректный ☐ Не корректный ☐ Проект не предоставлен	п.п. 66а, 46, 75д ПП РФ №1034 от 18.11.2013, п.п. 49е ПП РФ №776 от 04.09.2013	
3.3	Соответствие вида тепловых нагрузок по услугам ЦО, ВЕНТ, ГВС и т.п., указанных в проекте УУТЭ/УУГВ, видам нагрузок, указанных в действующим договоре теплоснабжения	☒ Соответствует ☐ Не соответствует ☐ Не сверено	п.п. 66 «г» ПП РФ №1034 от 18.11.2013, п.п. 39б ПП РФ №776 от 04.09.2013	
3.4	Наличие заводских пломб или клейм поверителя.	☒ да ☐ нет	п.п. 91а ПП РФ №1034 от 18.11.2013, п. 4,20, Приложение 2 к Приказу Минпромторга №2510 от 31.07.2020, п.п.39в, 49в ПП РФ №776 от 04.09.2013	
3.5	Наличие пломб ПАО «МОЭК»	☒ да ☐ нет ☐ восстановлены в ходе осмотра	п.п. 91а ПП РФ №1034 от 18.11.2013, п. 4,20, Приложение 2 к Приказу Минпромторга №2510 от 31.07.2020, п.п.39в, 49в ПП РФ №776 от 04.09.2013	
3.6	Механические повреждения средств измерений	☐ да ☒ нет	п.п. 75г ПП РФ №1034 от 18.11.2013, п.п.49г ПП РФ №776 от 04.09.2013	
3.7	Работоспособность каналов измерений УУТЭ и(или) УУГВ	Показания контрольного прибора		Показания УУТЭ/УУГВ
		Т(°C) V(м³)		T(°C) V(м³)
	ЦО			
	Подающий трубопровод:			
	Обратный трубопровод:			
	ГВС			
	Подающий трубопровод:			
	Обратный трубопровод:			
	ТС Вент:			
	Подающий трубопровод:	66,3	=	66,4 0,63
	Обратный трубопровод:	32,4	=	32,8 0,63
	Информация о контрольном приборе:	Тип Sight	№ 80861827	Поверка до 07.10.2025
		Тип	№	Поверка до
	Работоспособность каналов измерений УУТЭ и(или) УУГВ	Подтверждена	Не подтверждена	Не проверена (отсутствует техническая возможность)
	канал измерения температуры	91		
	канал измерения расхода			
	канал измерения давления			

4. Настройки УУТЭ/УУТВ:

4.1	Соответствие допустимого диапазона измерений (верхний/нижний) для прибора учета фактическим значениям измеряемых параметров	☒ Соответствует ☐ Не соответствует ☐ Не сверялось	п.п. 91г ПП РФ №1034 от 18.11.2013, п.п. 396 ПП РФ №776 от 04.09.2013
4.2	Соответствие характеристик настроек теплового счетчика (величина коэф. л/имп, вес/имп., дата/время) характеристикам, содержащимся во вводимой базе данных	☐ Соответствует ☐ Не соответствует ☒ Не сверялось	п.п. 91д ПП РФ №1034 от 18.11.2013, п.п. 396 ПП РФ №776 от 04.09.2013

5. Дополнительные факторы:

5.1	Приборы учета установлены на транзитных трубопроводах	☐ да ☒ нет	абзац 8 пункта 2 ПП РФ № 354 от 06.05.2013 раздел V Методики от 17.03.2014 № 99/пр	
Заключение о <u>допуске</u> /не допуске <u>УУТЭ/УУТВ</u> к дальнейшей эксплуатации		По системе <u>ТЭ</u>	☒	Допущен
		По системе		Не допущен

Дополнительная информация, замечания:

Представитель теплоснабжающей организации:

Ст. инспектор отдела КиУЭ по ЮБАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю
энергоресурсов Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Денисов А.С. тел. 8(495)539-59-05 (доб.36-08)
(контактные данные: должность, ФИО, номер телефона)

Подпись, дата

Ответственный представитель потребителя:

Гл. инженер Нестеренко С.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

Подпись, дата

